



# ★配管システム例

## ●1. 密閉システム

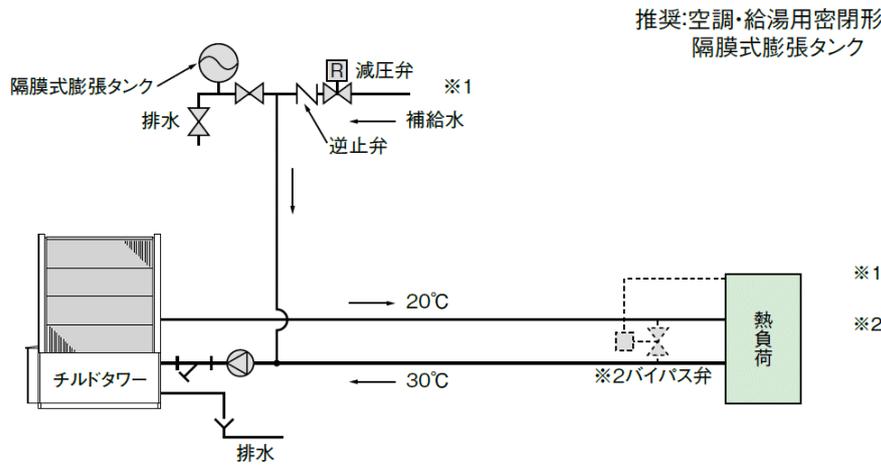


- ※1.膨張タンク及びシステム補給水配管を必ず設けてください。
- ※2.負荷側に流量変動がある場合は図のようにバイパス弁を設け、最少流量を確保してください。(最少流量は仕様書をご参照ください。)

## ●2. 半密閉システム

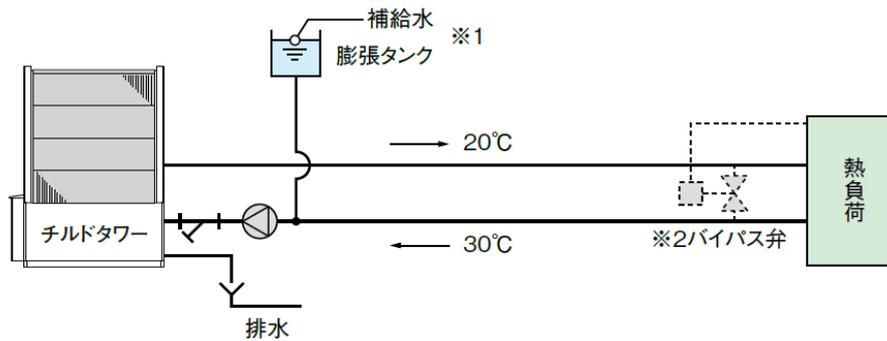

## ●3. 開放システム(水槽を用いる場合)

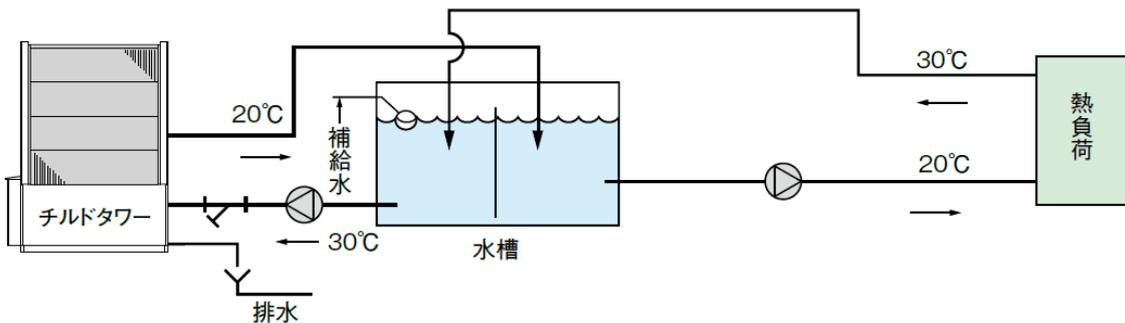

## ●4. 異なる温度の冷水が必要な場合

