



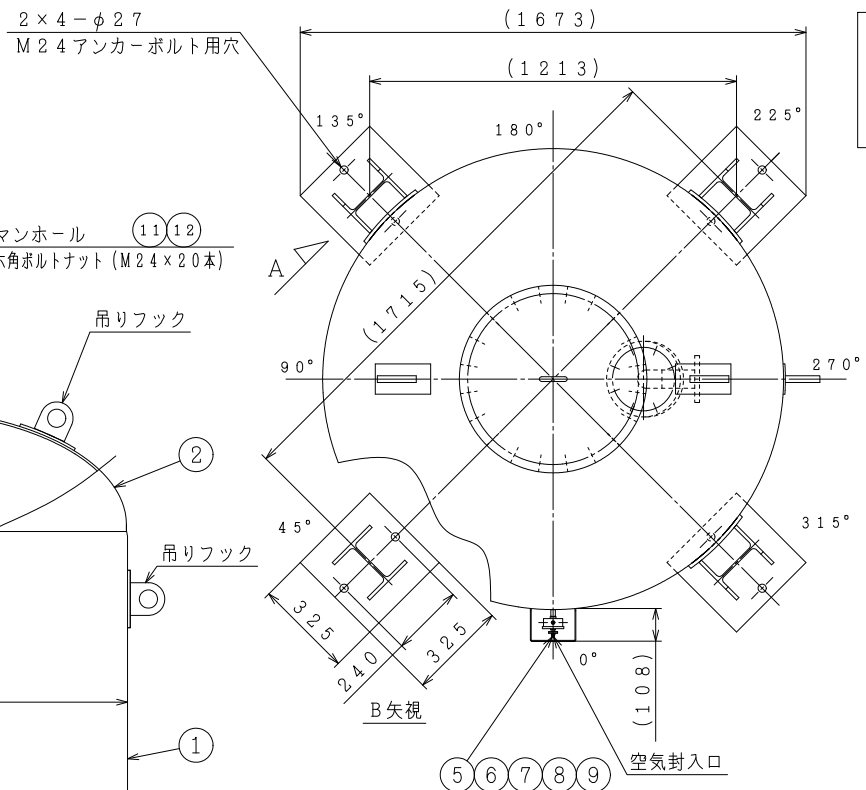

(注)

1. 当該タンクへの受水量は表中の最大使用受水量以下としてください。
2. 機能を十分発揮させるために1年以内ごとに1回の定期点検が必要です。
3. 点検・メンテナンスのため、タンクの周囲および上部にスペースを設けてください。
4. システム接続口以外は配管として緩めたいしないでください。
5. 基準封入圧力とは、ご指定がない場合の弊社出荷時の封入圧力です。
6. 弊社出荷時の封入圧力は最大0.5MPaです。0.5MPaを超える場合は、現地に運転開始の直前に調整願います。詳細は弊社までお問い合わせください。
7. 当該タンクは屋内設置仕様です。屋外に設置される場合は、防水（雨じまい）・防錆等の処理を必ず行ってください。
8. 製品の仕様は改良などのために予告なく変更することがあります。

22	銘板	1	A1050P	—
21	プラグ	1	FCMB275-5	3/4 ^B
20	ソケット	1	STPT370	3/4 ^B
19	フランジ	1	SUS F 304	50A
18	短管	1	SUS304TP	2 ^B
17	エルボ	1	SUS304	2 ^B
16	短管	1	SUS304TP	2 ^B
15	フタ板	1	SUS F 304	125A
14	フランジ	1	SS400	125A
13	リテーナー	1	SUS304	—
12	フタ板	1	SS400	450A
11	フランジ	1	SS400	450A
10	ブラダー	1	ブチルゴム	—
9	圧力計 (1P65相当)	1	SUS304	φ60-2MPa
8	ニードルバルブ	1	C3771B	1/4 ^B
7	空気圧調整弁	1	C3604	1/4 ^B
6	チーズ	1	FCMB275-5	1/4 ^B
5	ハーフニップル	1	STPG370	1/4 ^B
4	ベースプレート	4	SS400	t12
3	レグ	4	SS400	H175×175×7.5/11
2	鏡板	2	SS400	t8 2:1半橋円
1	胴板	1	SS400	t12
品番	品名	数量	材質	備考
品名	空調・給湯用膨張タンク EX-4000V (0.80MPa)			
略号	EX-4000V-080	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	S15-A40023_00	

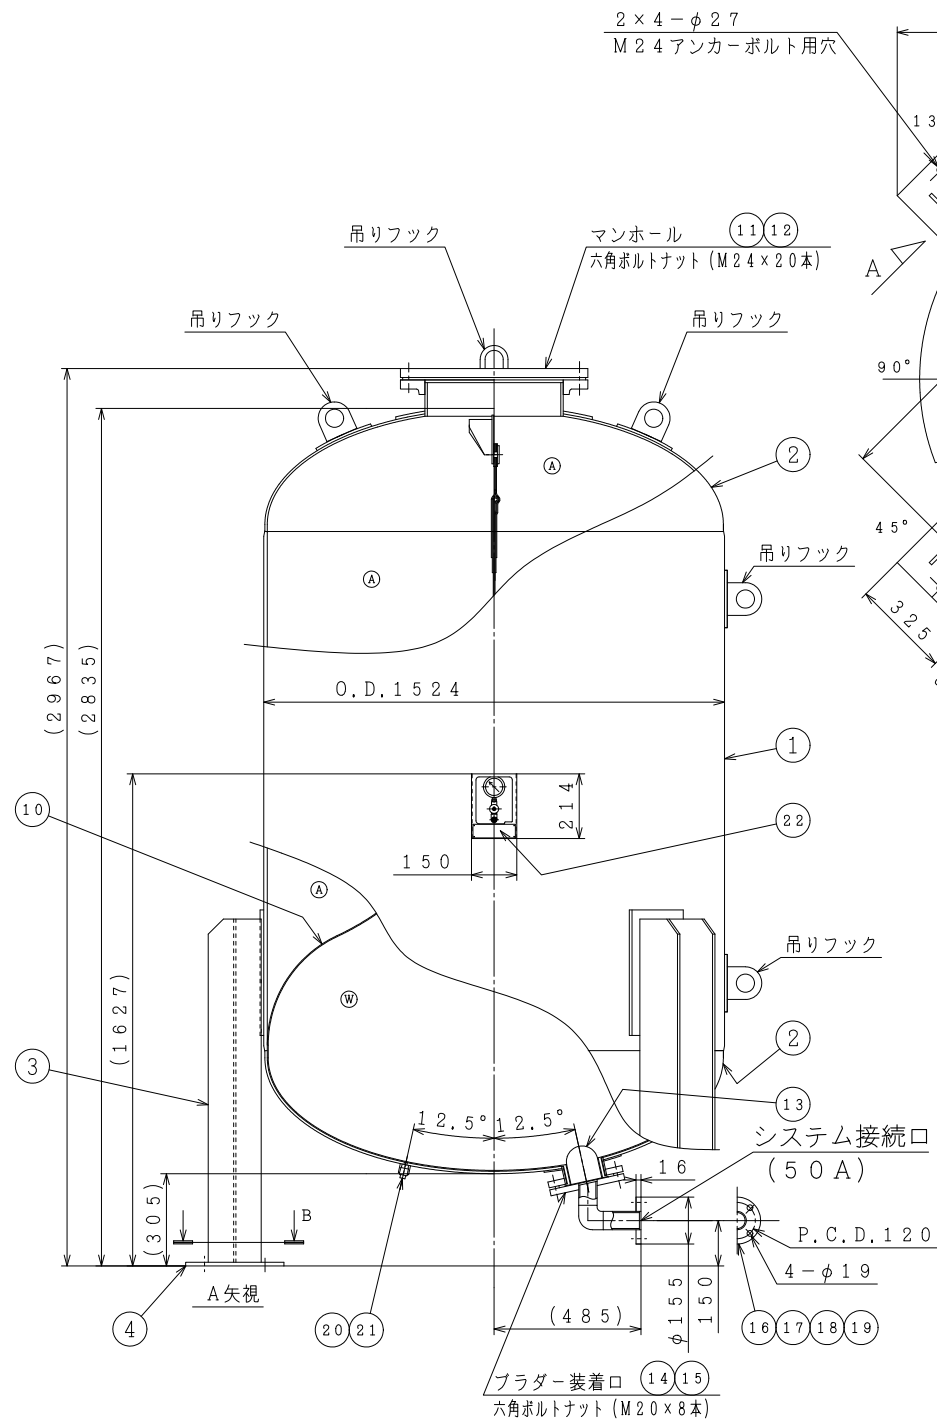

設 計 仕 様	
最高使用圧力	0.80 MPa
最高使用温度	95 ℃
内 容 積	4000 L
最大使用受水量	3200 L
水圧試験圧力	1.20 MPa
基準封入圧力	0.40 MPa
御指定封入圧力	MPa
質 量	1642 kg
第二種圧力容器構造規格	合格品
塗 装	錆止メ（赤さび色）

本タシクハ、米國アムトロール社トノ技術提携
ニ基ヅイテ、設計シタモノデアル。